


DERINU:
Mažeikių savivaldybės merė
R. Matulaitienė
2024 m. 09.04

TVIRTINU:
Generalinis direktorius
A. Čekanauskas
2024 m. 09.03

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ MAŽEIKIŲ KATILINĖS
TIEKIAMO IR GRĄŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2024/2025 m. APSILDYMO SEZONUI

Tv patalpų = 18°C
Leistini vidutiniai paros nukrypimai +/- 5%
Paduodamo termofikacinio vandens slėgis – 6,2 bar.
Grįžtamo termofikacinio vandens slėgis – 3,0 bar.
Skaičiuotinas šilumnešio kiekis G ~ 962 m³/h
Nešildymo periodo metu šilumos tiekimas vykdomas tokiu grafiku:
Paduodamas slėgis 5,3 bar., temperatūra 65 C°;
Grįžtamas slėgis 4,1 bar., temperatūra ne daugiau 41 C°.

Vidutinė paros lauko temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra	
	Paduodama °C	Grįžtama °C
10	65.0	41.0
9	66.0	41.0
8	67.0	42.0
7	68.0	43.0
6	69.0	43.0
5	70.0	43.0
4	72.0	43.0
3	74.0	44.0
2	75.0	44.0
1	76.0	44.0
0	77.0	45.0
-1	78.0	46.0
-2	79.0	46.0
-3	80.0	46.0
-4	81.0	46.0
-5	82.0	46.0
-6	83.0	46.0
-7	85.0	47.0
-8	87.0	47.0
-9	88.0	47.0
-10	90.0	47.0
-11	91.0	48.0
-12	92.0	48.0
-13	93.0	48.0
-14	94.0	49.0
-15	95.0	49.0
-16	96.0	49.0
-17	97.0	50.0
-18	97.0	50.0
-19	98.0	50.9
-20	99.0	51.0
-21	99.7	51.0

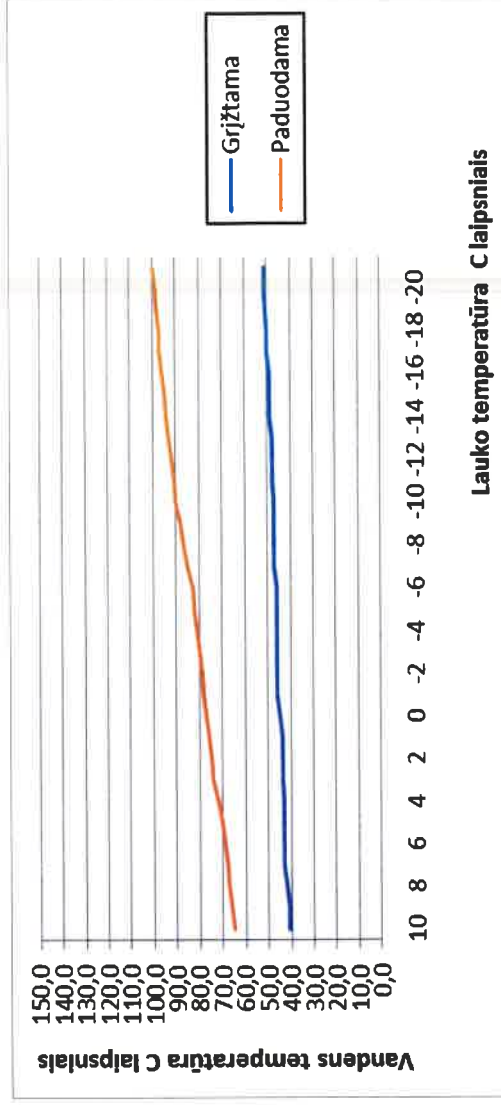

Lauko temperatūra C laipsniais

SUDERINTA:
Technikos direktorius
I. Klasauskas
2024 m. 09-03

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Socijalinių ryšių skyriaus inžinierius
Stasys Brazas
2024-09-09

Ruošė:
GTT vadovas
S. Šlyžius
2024 m. 09-03