


DERINU:
Mažeikių savivaldybės merė
R. Matulaitienė
2024 m. 09-04

TVIRTINU:
Generalinis direktorius
A. Čekanauskas
2024 m. 09-03

UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VIEKŠNIŲ KATILINĖS
TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
2024/2025 m. APŠILDYMO SEZONUI

$T_{v\text{ pabalpų}} = 18^{\circ}\text{C}$
Leistini vidutiniai paros nukrypimai +/- 5%
Paduodamo termofkacinio vandens slėgis – 5,8 bar.
Grįžtamo termofkacinio vandens slėgis – 3,5 bar.

Vidutinė paros lauko temperatūra °C	Termofkacinio vandens temperatūra		Rekomend. po pamašymo °C
	Paduodama °C	Grįžtama °C	
10	70,0	44,0	35,8
9	70,0	43,5	37,8
8	70,0	43,1	39,7
7	70,0	42,5	41,2
6	70,0	42,2	43,1
5	70,0	41,8	44,5
4	70,0	41,4	46,5
3	70,0	41,3	47,9
2	70,0	41,2	49,8
1	70,0	41,0	51,3
0	70,0	41,4	53,2
-1	70,0	41,9	54,6
-2	70,0	42,4	56,6
-3	70,0	42,9	58,0
-4	70,0	43,4	59,4
-5	70,0	43,9	61,3
-6	70,0	44,3	62,8
-7	70,0	44,8	64,2
-8	70,0	45,4	65,6
-9	70,0	45,7	67,0
-10	71,0	46,0	68,9
-11	72,0	46,8	70,4
-12	73,0	47,7	71,8
-13	74,5	48,5	73,2
-14	76,0	49,4	74,6
-15	77,5	50,3	75,6
-16	79,0	51,1	78,0
-17	80,5	52,0	79,4
-18	82,0	52,9	80,8
-19	83,0	53,8	82,2
-20	84,0	54,6	83,6
-21	85,0	55,3	85,0

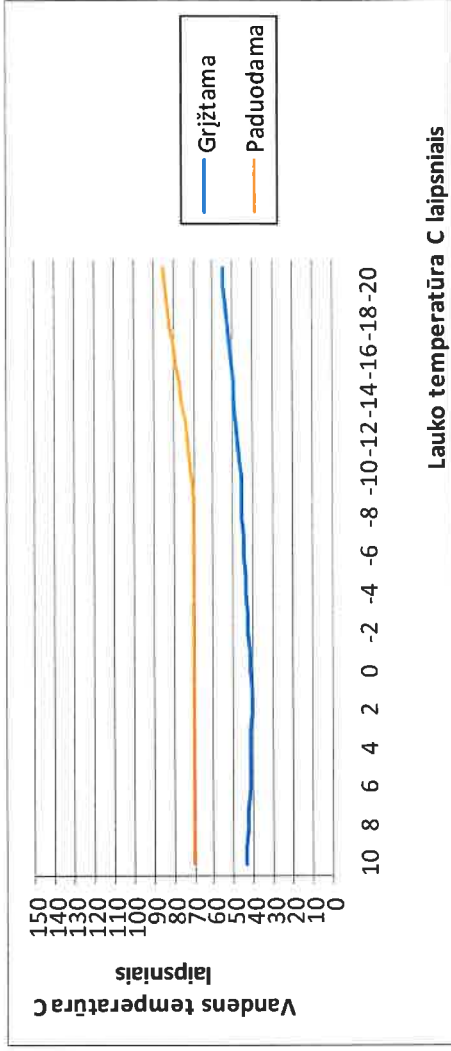

SUDERINTA:
Technikos direktorius
I. Klasauskas
2024 m. 09-03

Suderinto
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Saulėtekio gyvenvietės inžinierius
Stasys Brazas
2024-09-04

RUOŠĖ:
GTT vadovas
S. Šlyžius
2024 m. 09-03