


DERINU:
 Mažeikių savivaldybės merė
 R. Matulaitienė
 2023 m. 09-05

TVIRTINU:
 Generalinis direktorius
 A. Čekanauskas
 2023 m. 09-05

**UAB „MAŽEIKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ VIEKŠNIŲ KATILINĖS
 TIEKIAMO IR GRAŽINAMO ŠILUMNEŠIO PARAMETRŲ GRAFIKAS
 2023/2024 m. APŠILDYMO SEZONUI**

Tv patalpų = 18°C
 Leistini vidutiniai paros nukrypimai +/- 5%
 Paduodamo termofikacinio vandens slėgis – 5,8 bar.
 Grįžtamo termofikacinio vandens slėgis – 3,5 bar.

Vidutinė paros lauko temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra		Rekomend. po pamašymo °C
	Paduodama °C	Grįžtama °C	
10	70,0	44,0	35,8
9	70,0	43,5	37,8
8	70,0	43,1	39,7
7	70,0	42,5	41,2
6	70,0	42,2	43,1
5	70,0	41,8	44,5
4	70,0	41,4	46,5
3	70,0	41,3	47,9
2	70,0	41,2	49,8
1	70,0	41,0	51,3
0	70,0	41,4	53,2
-1	70,0	41,9	54,6
-2	70,0	42,4	56,6
-3	70,0	42,9	58,0
-4	70,0	43,4	59,4
-5	70,0	43,9	61,3
-6	70,0	44,3	62,8
-7	70,0	44,8	64,2
-8	70,0	45,4	65,6
-9	70,0	45,7	67,0
-10	71,0	46,0	68,9
-11	72,0	46,8	70,4
-12	73,0	47,7	71,8
-13	74,5	48,5	73,2
-14	76,0	49,4	74,6
-15	77,5	50,3	75,6
-16	79,0	51,1	78,0
-17	80,5	52,0	79,4
-18	82,0	52,9	80,8
-19	83,0	53,8	82,2
-20	84,0	54,6	83,6
-21	85,0	55,3	85,0

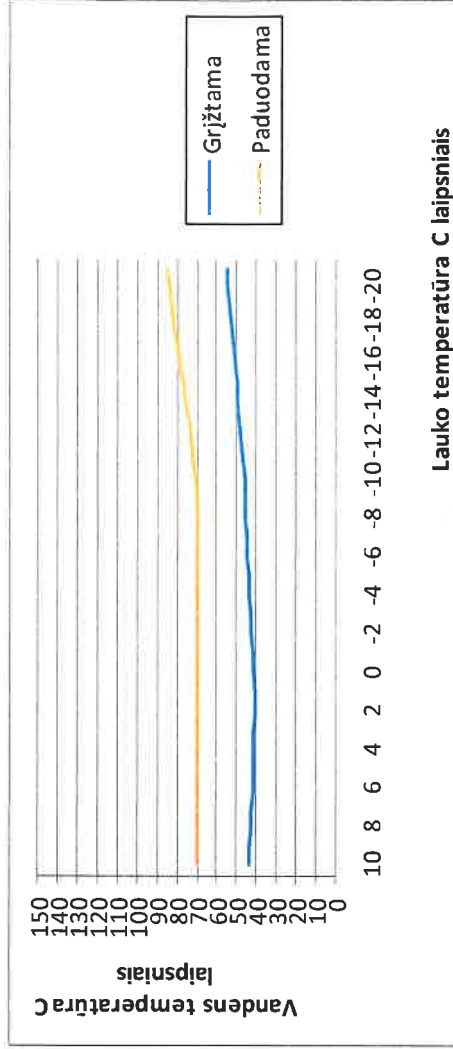

SUDERINTA
 Mažeikių rajono savivaldybės merė
 Rūta Matulaitienė
 2023 m. 09 mėn. 05 d.

SUDERINTA:
 Technikos direktorius
 I. Kiasauskas
 2023 m. 09 05

RUOŠĖ:
 GTT vadovas
 S. Šlyžius
 2023 m. 09 05

(Signature)
 Vietinio UKIO skyriaus
 vyriausiasis specialistas
 Šarūnas Brazas
 2023-09-05